


工艺	总图	电气	
设备	建筑	热力	
外管	结构	暖通	
环保	自控	给排水	

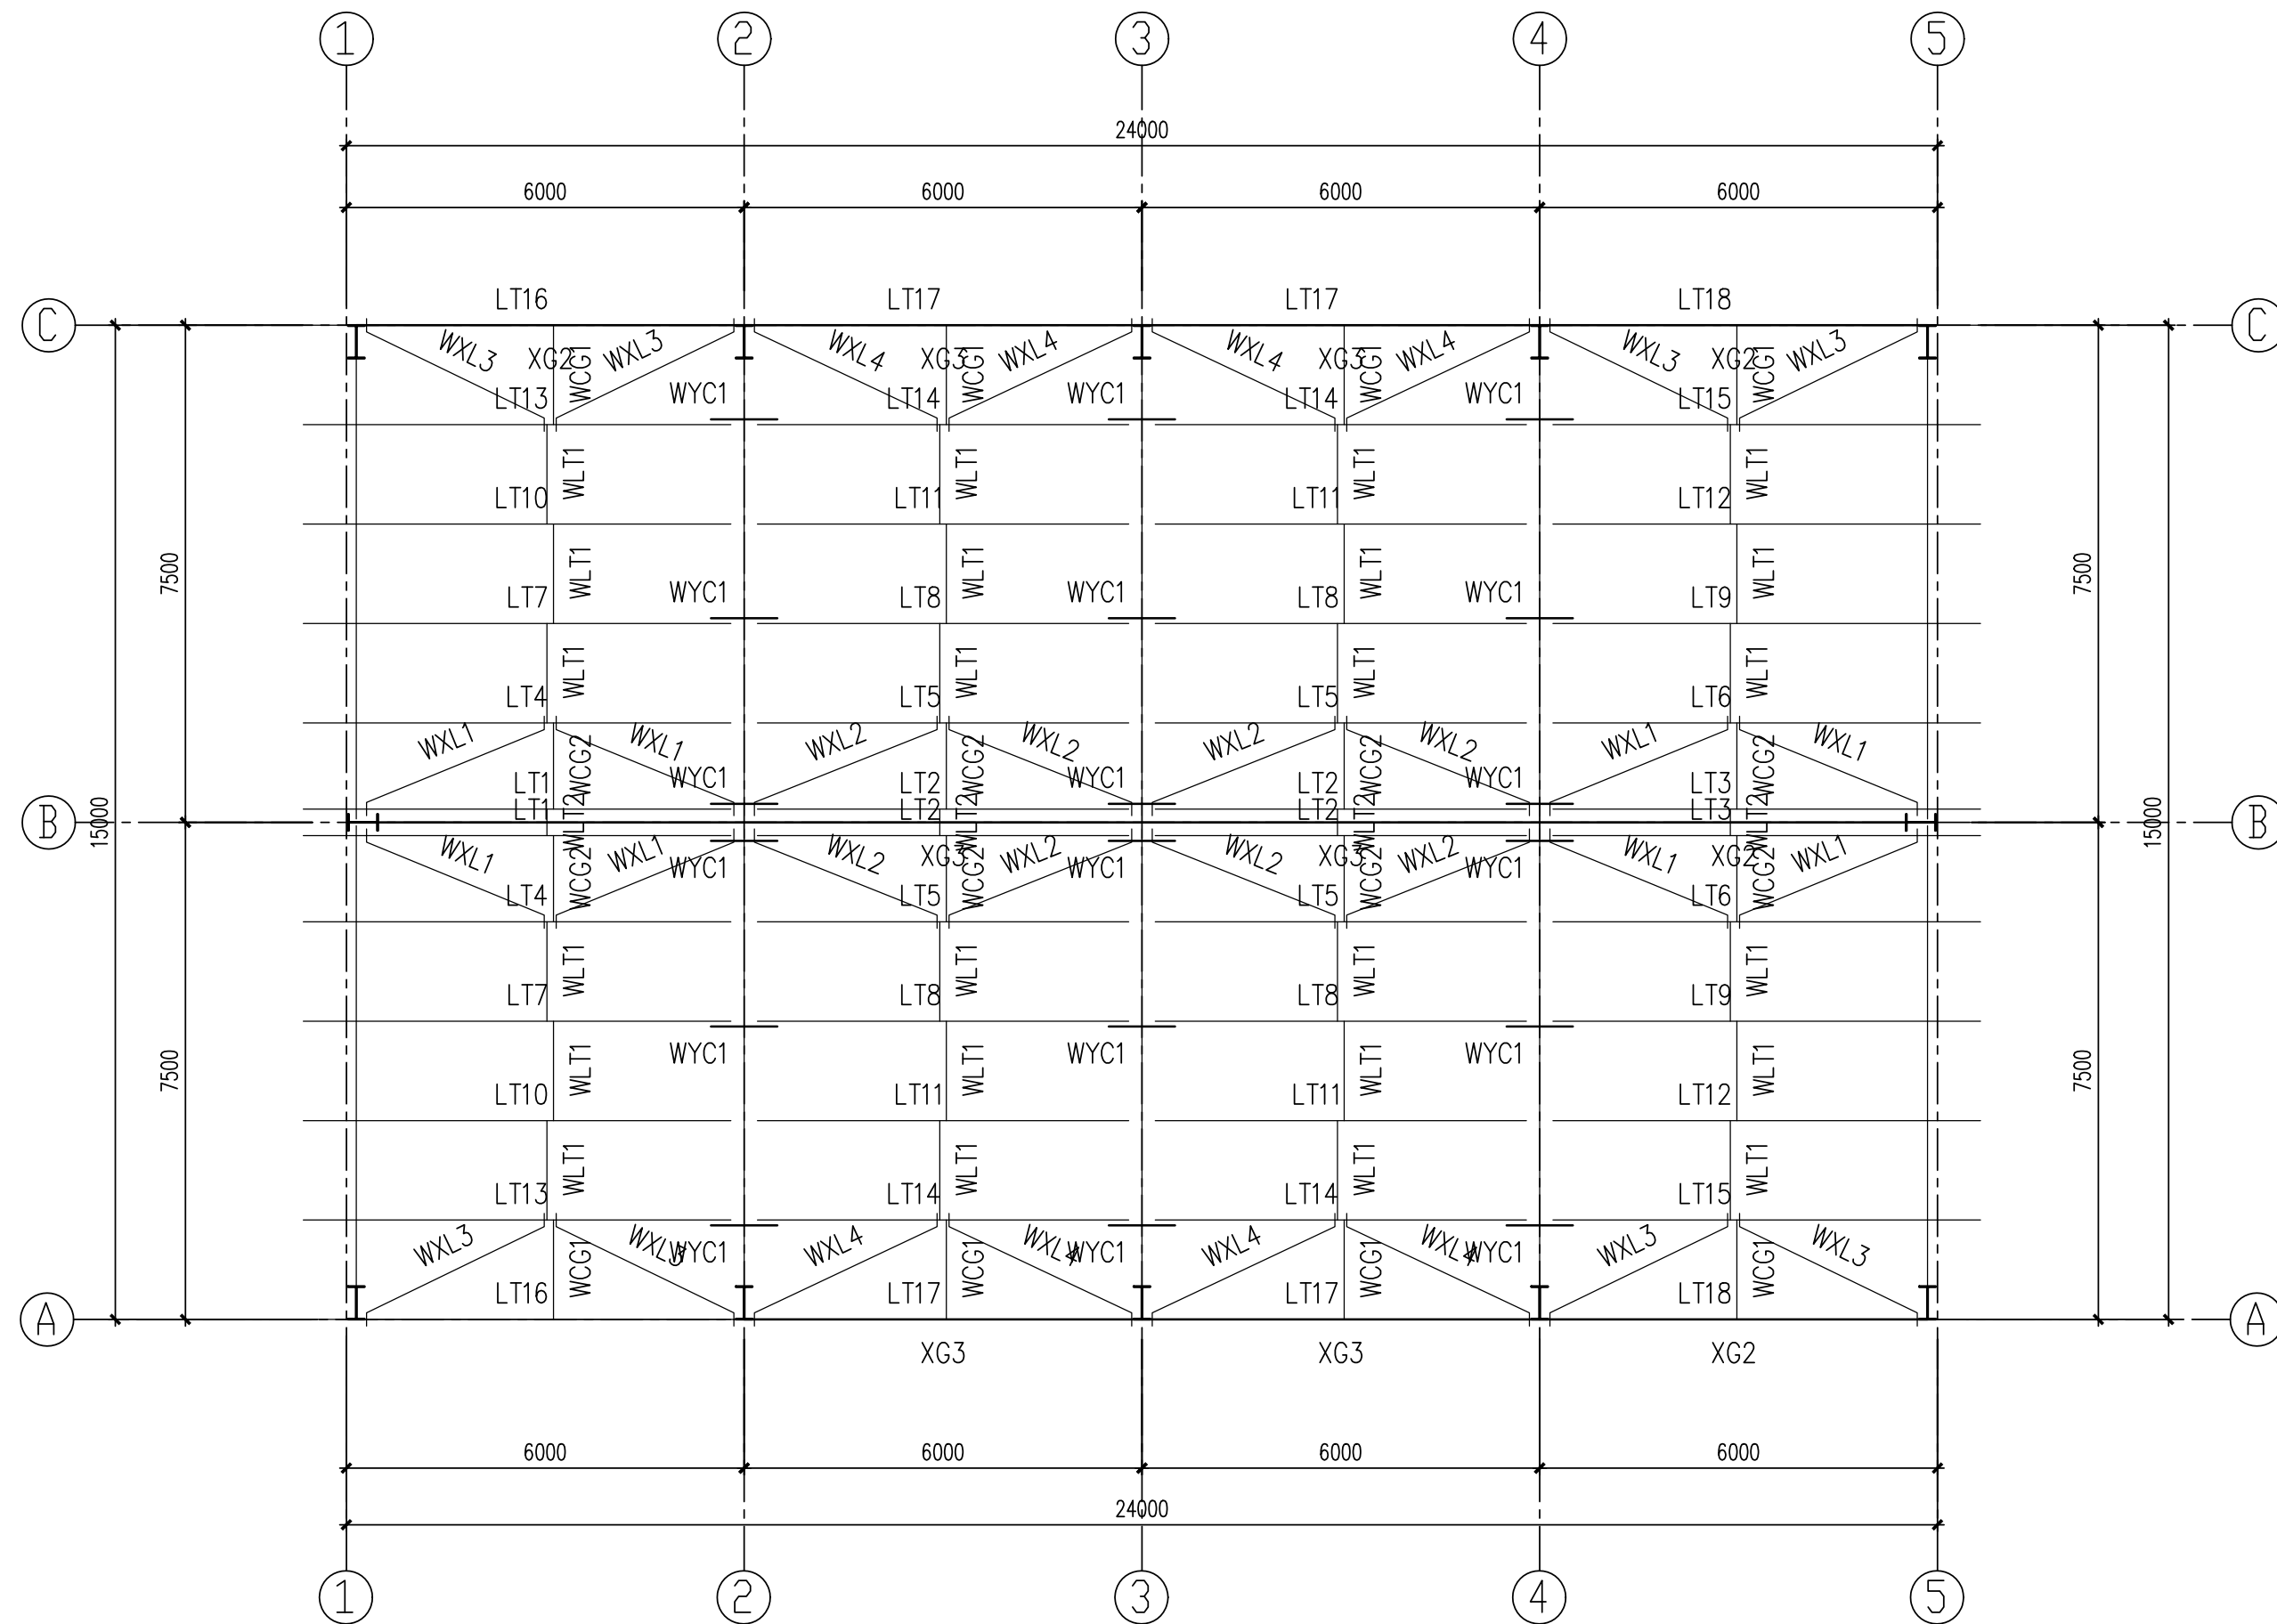

屋面檩条拉条布置图

1:100


LT、XLT、CG安装节点详见02SG518-1第51页。拉条约束檩条下翼缘，即拉条设置在靠下翼缘1/3腹板高度范围内。

檩条安装节点详见02SG518-1第52页。隅撑安装节点详见02SG518-1第59页。

屋面结构主要构件表

构件代号	构件名称	构件截面	备注
LT*	檩条	C200X70X20X2.2 (Q345B)	拉条约束檩条下翼缘
WL T*	拉条	Φ14 (M12)	Q235B
WXL *	斜拉条	Φ14 (M12)	Q235B
WCG*	撑杆	Φ14 (M12) 螺栓加Φ32X2.5 钢套管	Q235B
WYC*	隅撑	L63X4	Q235B

注：本文件版权归SOP0所有，除非得到SOP0书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOP0. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOP0.

<div><div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOPD Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div><div><div>2022</div><div>镇江</div><div>ZHENJIANG</div></div><div><div>江苏索普化工股份有限公司</div><div>气化厂板框带滤机改造项目</div></div></div>											
设计人 DESIGNED	金磊	2022.11.25	屋面檩条拉条布置图			主项名称 UNIT					
校核人 CHECKED	孟于露					设计阶段 PHASE	施工图				
审核人 REVIEW	李玉龙					图号 DWG NO.	202201-72G/10/0				
审定人 APPROVE						版 本 REV.					
专业负责人 DISCIPLINE	李玉龙										
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	结构	比例 SCALE	1: 100	第 1 张	SHEET	共 1 张 TOT.		