



受控文件

江苏省工程勘察设计院 岩土工程
江苏索普工程科技有限公司
资质证书 A232009899
编号
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二三年九月三十日

开孔示意图



管孔布置图

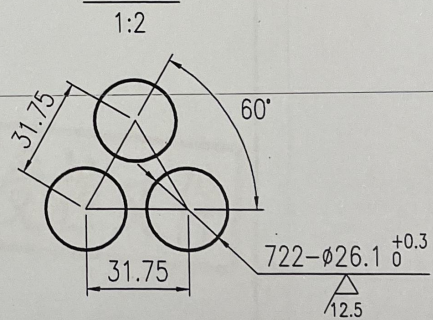

技术要求:

- 1、折流板应平整，平面度公差为3mm。
- 2、相邻两管孔中心距极限偏差为±0.3mm，允许有4%相邻两孔中心距极限偏差为±0.5mm，任意两孔中心距极限偏差为±1mm。
- 3、钻孔后应除去管孔周边的毛刺。
- 4、折流板应与管板配钻。

材质: Q235B 重量: 49.4kg

注: 本文件版权归SOPO所有, 除非得到SOPO书面授权, 否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.

		江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.		2023	安徽金轩科技有限公司		
				镇江	60万吨/年硫磺制酸项目		
设计 DESIGN	张华	2023.b.21	支撑板 t=16		工程号	主项号	
校核 CHECK	刘佳佳	2023.b.21			PROJ. NO.	UNIT NO.	
审核 REVIEW	张华	2023.b.21			设计阶段	施工图	
审定 APPROVE			图号	350.131-1-7-3			
专业 SPECI.	设备	版本 REV.	0	比例 SCALE	1:10	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.